OPREMA ZA TOPLOVODNI KOTAO

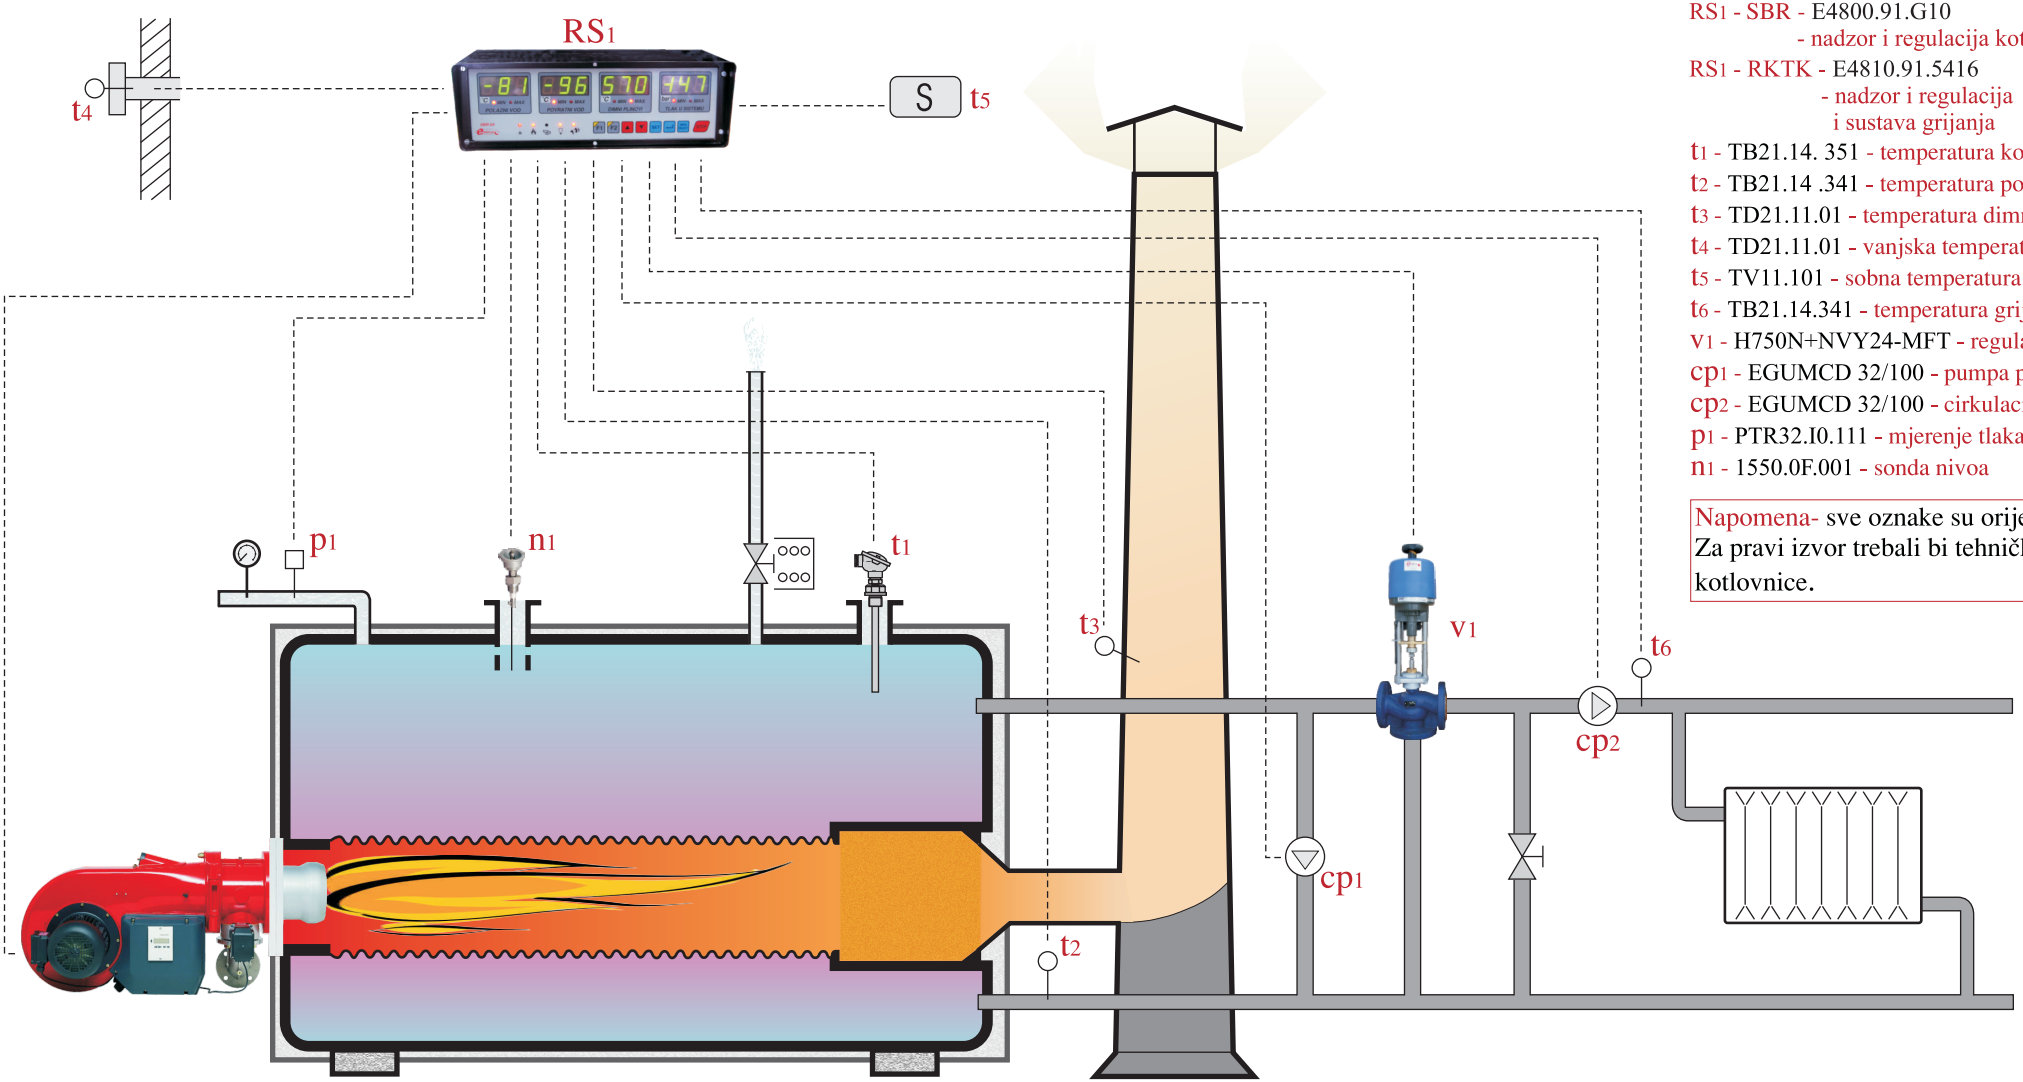

POPIS TIPIČNIH UREĐAJA ZA TOPLOVODNE KOTLOVNICE

RS1 - SBR - E4800.91.G10
- nadzor i regulacija kotla

RS1 - RKTK - E4810.91.5416
- nadzor i regulacija kotlovnice i sustava grijanja

t1 - TB21.14. 351 - temperatura kotla
t2 - TB21.14 .341 - temperatura povratnog voda
t3 - TD21.11.01 - temperatura dimnih plinova
t4 - TD21.11.01 - vanjska temperatura
t5 - TV11.101 - sobna temperatura
t6 - TB21.14.341 - temperatura grijanja
v1 - H750N+NVY24-MFT - regulacijski ventil
cp1 - EGUMCD 32/100 - pumpa povratnog voda
cp2 - EGUMCD 32/100 - cirkulacijska pumpa
p1 - PTR32.I0.111 - mjerenje tlaka
n1 - 1550.0F.001 - sonda nivoa

Napomena- sve oznake su orijentacijske. Za pravi izvor trebali bi tehnički parametri kotlovnice.

ELEKTRON
ERMA-STRMEC

03.2010.